DETALHAMENTO LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

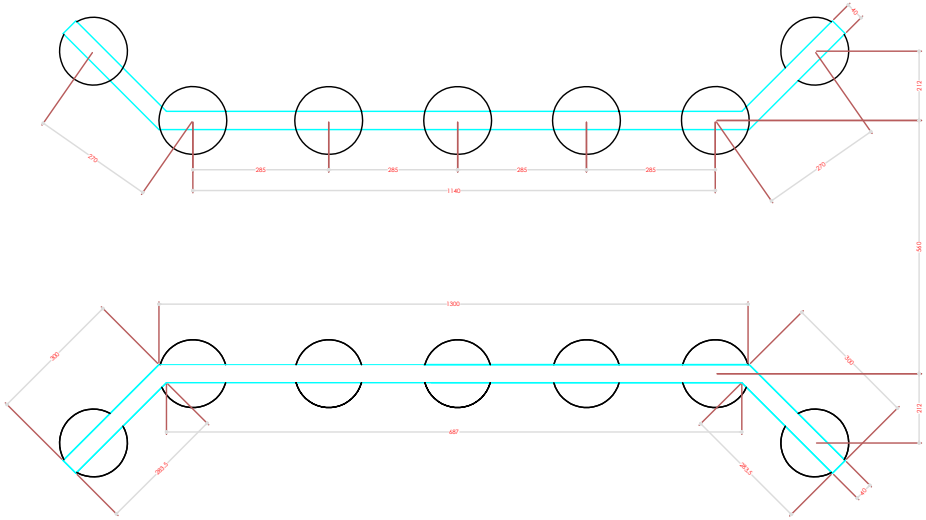

CONCRETO
fck 20 MPa = 200 kgf/cm²
cobrimento mínimo armadura = 2,50 cm (concreto aparente)

TRAÇO CONCRETO
Verificar memorial ou com engenheiro responsável pela execução

CARGAS UTILIZADAS
De acordo com a NBR 6120

DÚVIDAS E PROBLEMAS CONCRETAGEM
Verificar Especificações Técnicas
Consultar Projetista

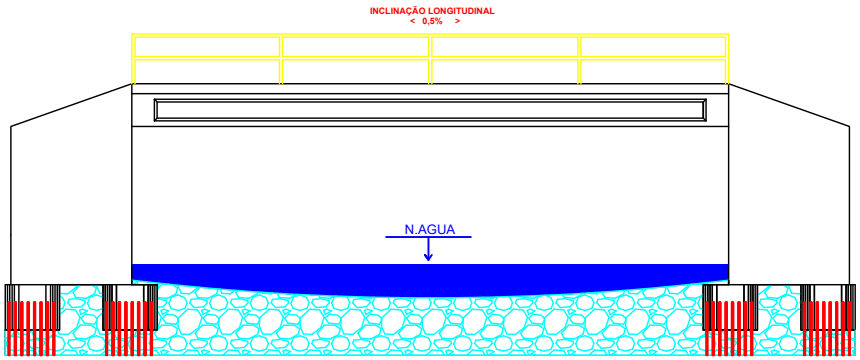

APROVAÇÕES:

NR.	MODIFICACOES-REVISOES	DES./PROJ.	APROV.	DATA
4				
3				
2				
1				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS
Ponte Classe T-36
RUA VINTE DOIS

PROGRAMA: 06/09

PROPRIETÁRIO

ESCALA: PONTE EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO CLASE 36T

Indicada

ARQUIVO: Ponte Classe 36 Ton.

DATA: MAIO / 2024

DETALHES VIGA PROTENDIDA

CREA-SC
1295638

JOSEMAR GUIMARÃES
ENG CIVIL